BioRAMI 500 Harmaavesipuhdistamo (LVI-koodi: 362 9005)
(pesuvesille ja tiskivesille)

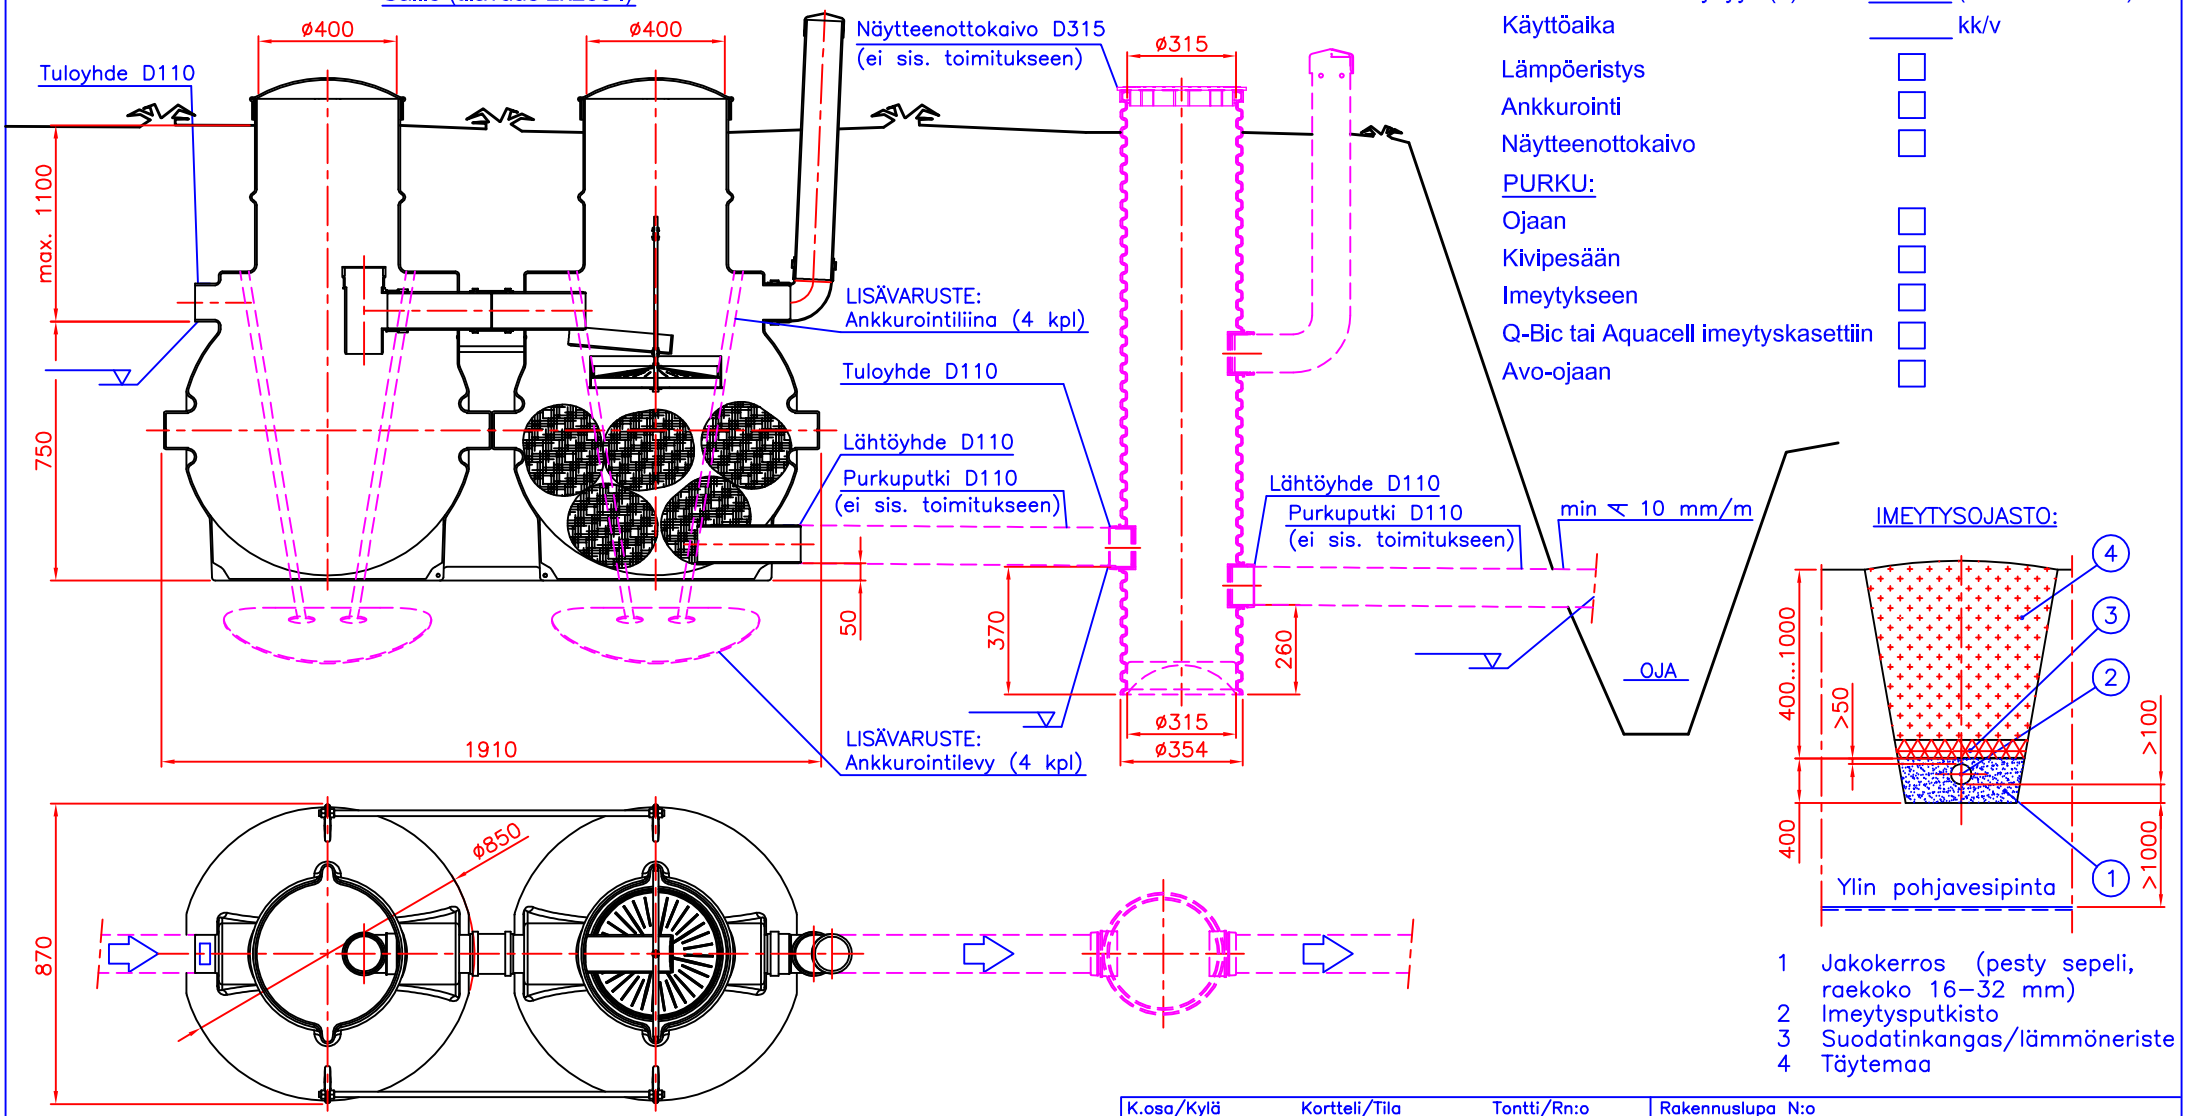

JÄRJESTELMÄN KUVAUS:

Mitoitusvirtaama	_____ l/vrk (max. 500 l/vrk)
Henkilömäärä	_____ henkilöä
Maahan asennussyvyys (h)	_____ (max. 1100 mm)
Käyttöaika	_____ kk/v
Lämpöeristys	☐
Ankkurointi	☐
Näytteenottokaivo	☐

PURKU:

Ojaan	☐
Kivipesään	☐
Imeytykseen	☐
Q-Bic tai Aquacell imeytyskasettiin	☐
Avo-ojaan	☐

IMEYTYSOJASTO:

1 Jakokerros (pesty sepeli, raekoko 16–32 mm)
2 Imeytysputkisto
3 Suodatinkangas/lämmöneriste
4 Täytemaa

Säiliö tulee ankkuroida jos pohja–/pintavesi ei pysy aina puhdistamon ja mahdollisen näytteenottokaivon alapuolella.

wavin Labko
Piir.no: 570G11as
TaP/TL 25.03.14 TaP 26.03.14

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o	Rakennuslupa N:o
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn numero ja piirustus n:o Muutos

Wavin–Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuote–kehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomaismääräykset vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.